


EM=786

LCMS Scan ESI-

Ret. Time: 2.07 <<<< NEGATIVE SPECTRA >>>>

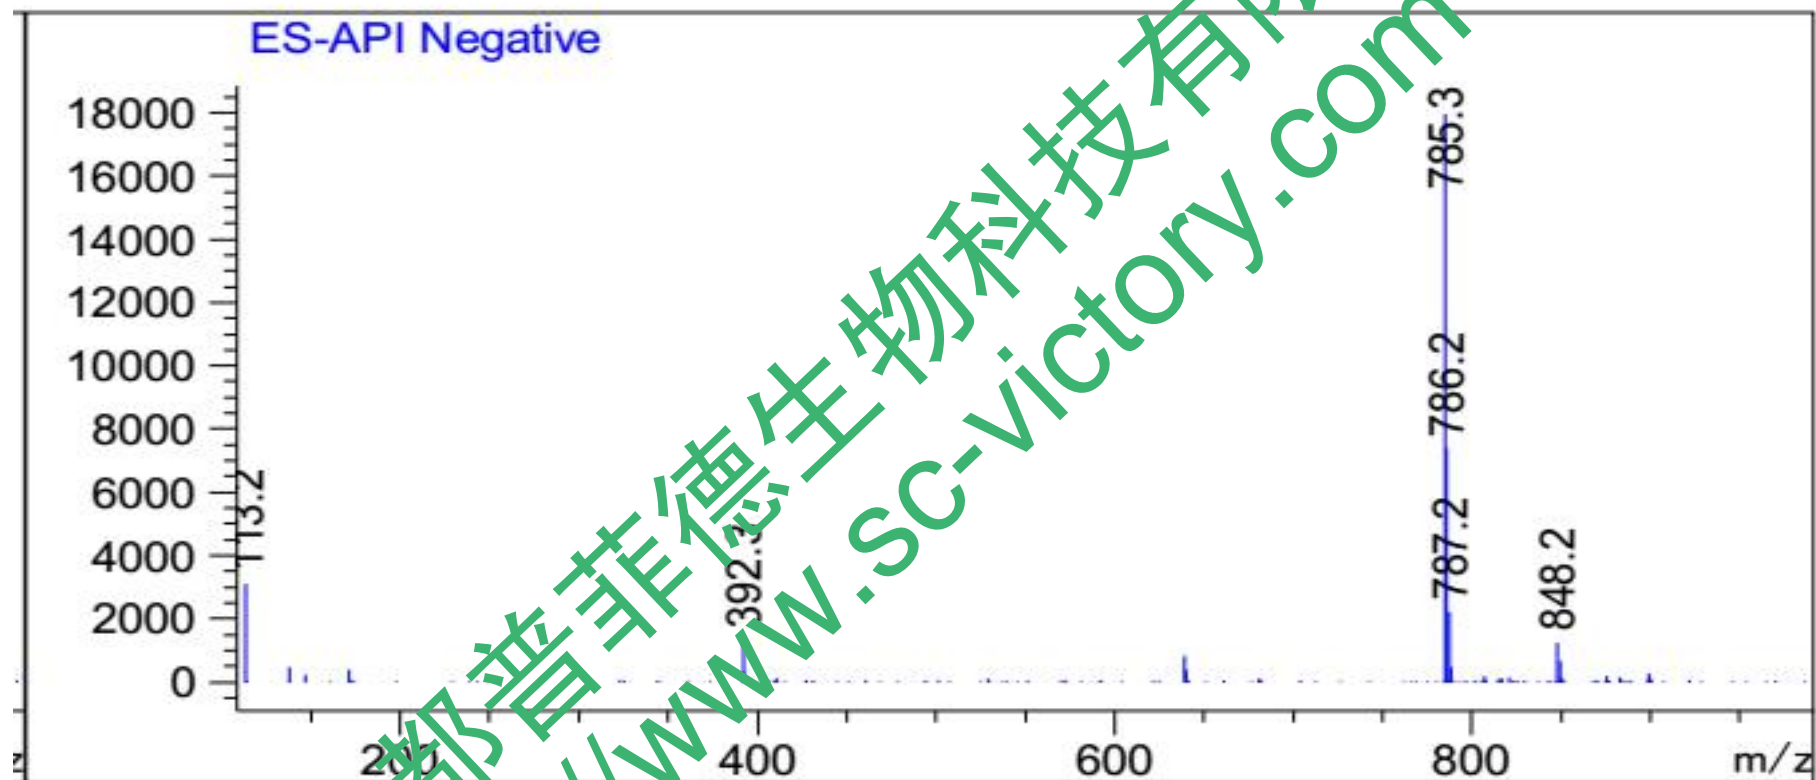

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>